

Vesa Vinnari myynti-insinööriksi



Tervehdys kaikille,

Olen astunut "uutena" kasvona vahvistamaan Honeywell Life Safety:n myyntiä. Vastuualueenani on Eltek paloilmoinjärjestelmät sekä turvalaistukset ja toimialueena Uusimaa/Pääkaupunkiseutu. Tässä tehtävässä minua varmasti auttaa pitkä ja vankka kokemus niin turvalaistuksen saralta kuin sähkötarvikekaupasta. Tehtävä tuo tullessaan uusia haasteita, mutta mukavassa porukassa ja Pekan avustuksella, nämä hoitunevat helposti.

Toivotan kaikille tutuille ja uusille asiakkaille mukavaa kesää ja hyviä kauppia. Ollaan yhteydessä!

Vesa Vinnari
Puh. 020 752 2556
Vesa.Vinnari@honeywell.com


Toimistomme muuttaa 8.-9.6.2009



Tampereen toimipisteemme muuttaa uusiin parempiin tiloihin Tampereen Porttiin. Uusi osoitteemme on:
**Postitorvenkatu 16
33840 Tampere**

Turvalalaisimen asennusvälillä on väliä!

- ✓ Valitse aina oikea turvalaisin tilan ja asennuspaikan tarpeiden mukaisesti.
- ✓ Oikealla valaisinvalinnalla säästät valaisinten asennus- ja hankintakustannuksissa jopa 65%.
- ✓ Vähäisempi valaisinmäärä säästää myös turvalokeskuksen ja akuston koossa, tämä vähentää sekä hankintakustannuksia että akkujen vaihtokustannuksia.
- ✓ Valaisinta ei voi korvata toisella samannäköisellä tai -tehoisella valaisimella tarkistamatta mitattua valonjakautumaa.
- ✓ Lampputeholla (W) ei ole suoraa yhteyttä valotehoon (lm) eikä varsinkaan valon määrään lattiassa (lx).
- ✓ Valitse **Unilux** kun haluat pitkille poistumisreiteille kustannustehokkaimman ratkaisun – lisätuna helppo asennettavuus.
- ✓ Turvalalaisimelta vaadittava tiiveys (IP-luokka) on sama kuin tilan muiltakin valaisimilta.

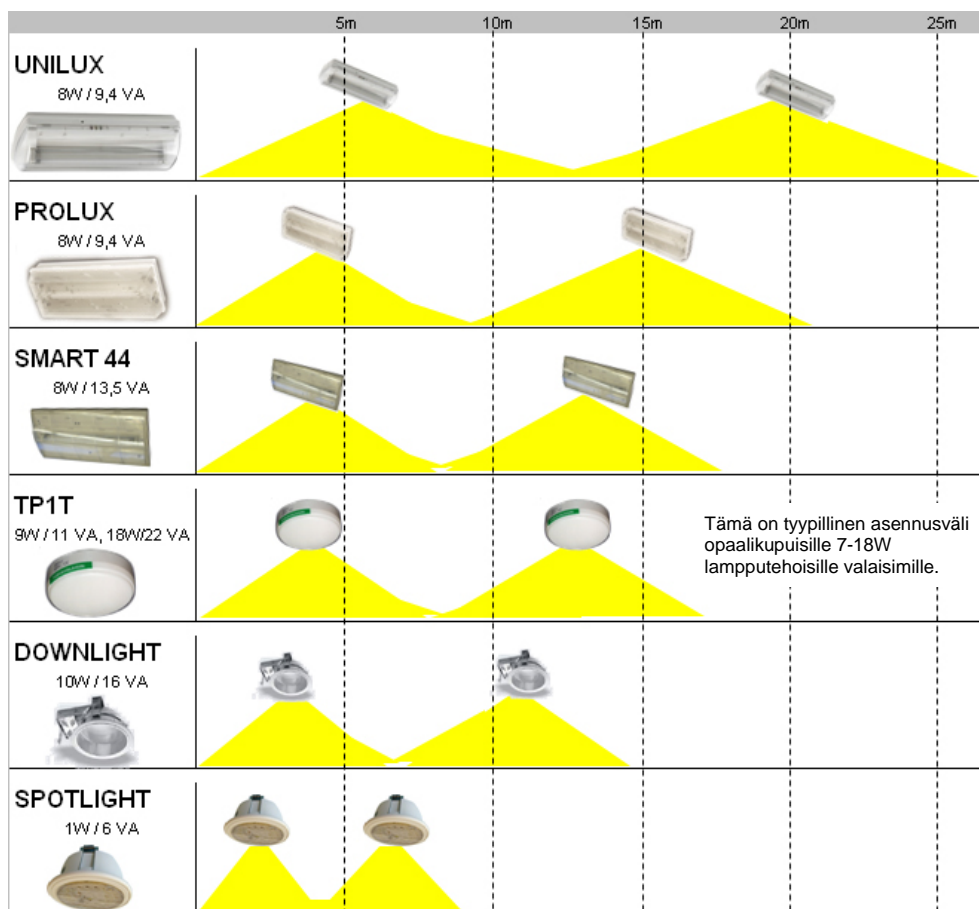

Esimerkki tarvittavasta asennusvälistä poistumisreiteille kun asennuskorkeus on 3 metriä.

Lyhyesti

ARD-100/ARD-200 näyttөөnnotoilmaisimien korvaa ARD-2:n



ARD-2 näyttөөnnotoilmaisimen toimitukset loppuvat 30.6.2009. Esittelemme pian uudet EN54-20 mukaiset ARD-100 ja ARD-200 näyttөөnnotoilmaisimet.

Korkean lämpötilan IQ8Quad ilmaisin

IQ8Quad ilmaisinsarja on saanut uuden BS-luokan maksimaali lämpötilmaisimen, jonka hälytyslämpö on 69-85 °C. Saatavana elokuussa. Tuoteno: 802177

Uusi Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 -ohje

Sähkötieto ry. on julkaissut uuden ST-ohjeen paloilmoittimen suunnittelusta, asennuksesta, huollosta ja kunnossapidosta. Tämä ohje tulee korvaamaan kansallisessa käytössä olleen suunnitteluohje 2002:n paloilmoittimen toteutuksessa. Ohje on ostettavissa Sähköinfosta.

Tarkista www.eltek.fi -sivuilta uusimmat tuotetiedot

Prisma Itäkeskukseen Eltek Delta Quad paloilmoitinjärjestelmä

Keväällä avattuun uuteen suureen Prisma Itäkeskukseen asennettiin Eltek Delta Quad paloilmoitin IQ8Quad ilmaisimilla.



Kauppa-keskuksessa on erheellisten hälytysten välttäminen tärkeää, jotta kaupankäyntiä ei tarvitse keskeyttää ja kiinteistöä tyhjentää turhaan. Toisaalta suurten väkimäärien turvallisuuden takaamiseksi on järjestelmän reagoitava nopeasti alkavaan paloon jo savunmuodostuksen alkuvaiheessa. Siksi tähänkin Prismaan asennettiin yli 300 ainutlaatuisia IQ8Quad O2T multi-ilmaisinta, joka ei vain poista erheellisiä hälytyksiä, vaan myös reagoi normaalia savuilmaisinta nopeammin todellisiin palonalkuihin.

Turvallisempaa kaupassakäyntiä!
Paloilmoittimen asennusliikkeenä toimi Amplit Oy.



Kontulan uusi vanhustenkeskus

Kontulaan valmistuvassa uudessa vanhustenkeskuksessa on paloturvallisuus ollut tärkeää. Asunnoissa on herkätkä, mutta ruoan valmistuksen höyryille immuunit IQ8Quad O2T multi-ilmaisimet sisäänrakennetuilla hälyttimillä. Kaikkiaan rakennuksessa on yli 1.200 paloilmainta kytkettynä Eltek Delta Quad keskukseseen. Asennusliikkeenä toimii Sähkö-Aro Oy.

Kesä tulee!



Kaikista lama-, taantuma-, suhdannekuoppa- ja kriisipuheista huolimatta kesä tulee. Siinä luotan kalenteriin ja jo kohdalle osuneeseen uskomattoman lämpimään toukokuun viimeiseen viikonloppuun.

Käytetään osa kesästä lepäämiseen ja rentoutumiseen. Siten kerätään uutta virtaa ja ideoita, joilla kehitetään toimintaa edelleen.

Viimeaikainen runsas tarjouskyselyjen määrä sekä useat saadut uudet tilaukset kertovat, että olemme tehneet työmme hyvin ja myyntimme jatkaa kasvuaan. Honeywellin tärkeä kilpailuetu on asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö, omasta joukkueestamme olenkin erityisen ylpeä!

Aurinkoista kesää kaikille,



Antti-Pekka Jakonen
maajohtaja

Honeywell Life Safety

Postitorvenkatu 16, 33840 Tampere / Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo

Puh: 0207 522 550

S-posti: info@eltek.fi

Fax: 0207 522 549

Internet: www.eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1